

---

## UPSS-SDB02 リストア手順書

2021 年 7 月 28 日

UPS ソリューションズ株式会社

---

文書名	SDB02 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 鈴木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2021/7/28	新規作成

文書名	SDB02 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 鈴木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

# 1. ログイン

デスクトップ上の以下アイコンをクリックし、「ShManager3」を起動下さい



※未インストールの場合は、マニュアルを参照頂き添付 CD-ROM よりインストール下さい。

以下画面が表示されましたら、シャットダウンボックスの IP、パスワードを入力し、接続ボタンをクリック下さい。ログイン成功すると、Status が「接続完了」になります。



UPSS-SDB02設定

基本設定 | 標準スクリプト設定 | ログ | バックアップ | UPS管理設定

シャットダウン設定

停電確認時間: 00010 秒 | UPS停止時間: 00030 秒

停電検知:

- 接点監視
- SNMP
- SNMP/接点監視

設定(S)

ネットワーク情報

サブネット: 255.255.255.0  
 ゲートウェイ: 192.168.36.111  
 NTPサーバーIP: 192.168.36.111  
 DNSサーバー1: 192.168.36.111  
 DNSサーバー2:

設定の変更は、Menu画面から実行

メール設定

送信者: SDB02@ups-sol.com

宛先	SMTPAddr	SMTPPort	スタート時	停電発生時	復電時	シャットダウン	停止時	Alive
宛先1	0.0.0.0	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
宛先2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
宛先3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
宛先4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
宛先5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

設定の変更は、Menu画面から実行

Menu(M) | 時間設定(U) | パスワード変更 | 拡張スクリプト | 終了(X)

Version 3.5.6  
FW 364

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	SDB02 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 鈴木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

## 2. バックアップ取得

メイン画面より、「バックアップ」-「リストア」をクリックして下さい。


確認メッセージが表示されますので「はい」をクリックして下さい。



文書名	SDB02 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 鈴木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

フォルダ選択ウィンドウが表示されますので、  
 リストアするバックアップデータ(「usrsh」フォルダ)の保存場所を指定し、「OK」ボタンを押してください。  
 これによりリストアが実行されます。

※ 「usrsh」フォルダ以外の階層を選択すると正常にリストアできませんのでご注意ください

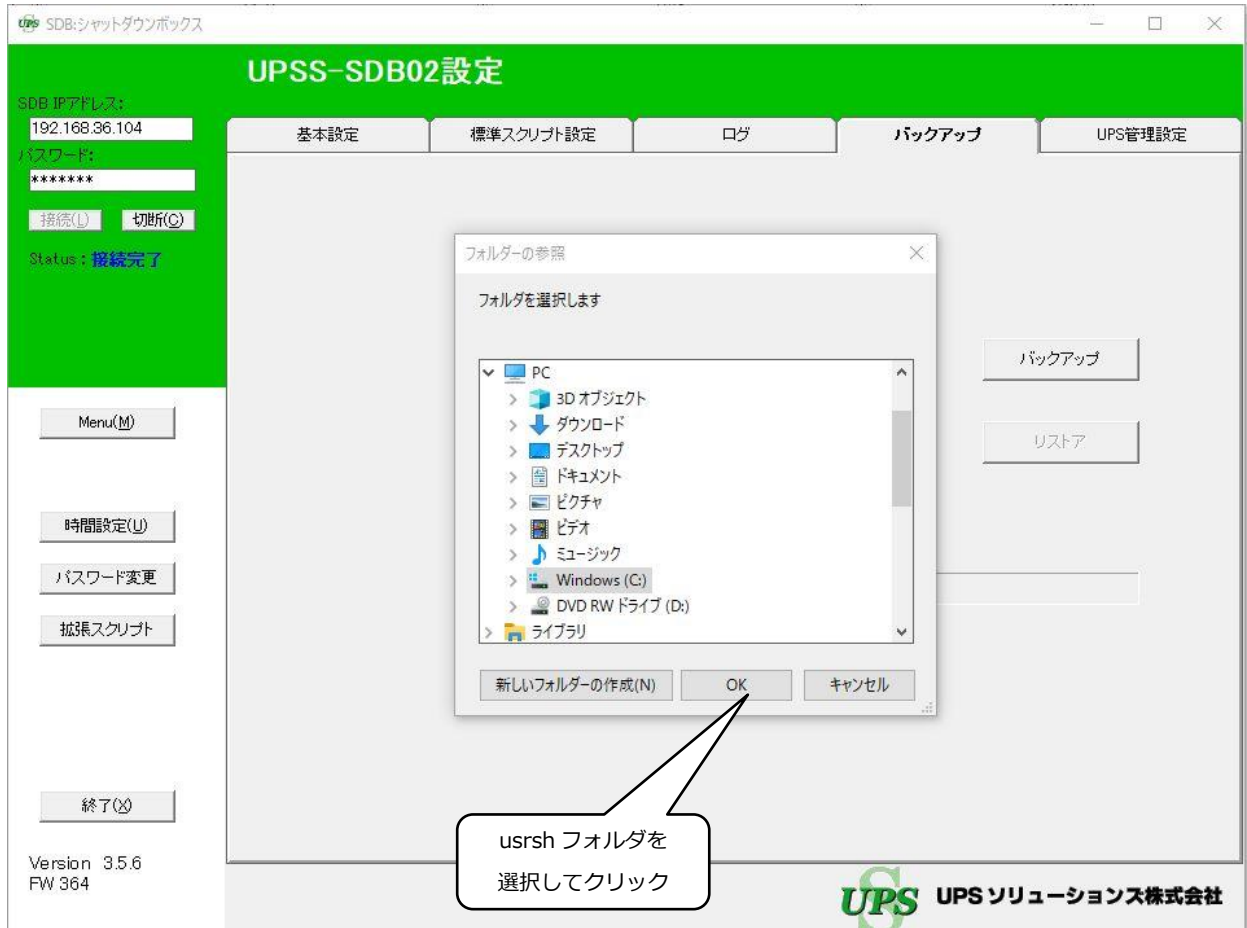

以上